

Vervangen van een ACTpro1520 of ACTpro 1500 deurcontroller in een Vanderbilt ACTpro systeem



Handleiding	Handleiding voor het vervangen van een defect ACT1520 of ACT1500 controller in een bestaand ACTpro systeem
Datum	11-03-2022
Versie	1.0
Wijzigingen t.o.v. vorige versie	n.v.t.
Auteur	RM

Inhoud

Doel van deze handleiding	3
Gebruikte materialen	3
Vervangen van de defecte controller in de software.....	5
Softwareversie.....	7
Conclusie	7

Doel van deze handleiding

Het doel van deze handleiding is om door middel van tekst en screenshots te verduidelijken hoe de procedure is indien een deurcontroller vervangen dient te worden als deze defect is gegaan in een bestaand ACTpro systeem.

Gebruikte materialen

Voor het maken van deze handleiding hebben wij gebruik gemaakt van één Vanderbilt ACTpro 1520ACU (artikelnummer 40404450), één Vanderbilt ACTpro 1500ACU (artikelnummer 40404451), één ACTpro 100DS (artikelnummer 40404452) en ACTpro software (artikelnummer 40404460 of 40404461).



VANDERBILT

TCP/IP

Doorcontroller

Vanderbilt ACTpro 1520 ACU

Vanderbilt ACTpro 1520 TCP/IP deurcontroller voor 1 deur inclusief behuizing en 12VDC, 2 Amp voeding.



VANDERBILT

TCP/IP

Doorcontroller

Vanderbilt ACTpro 1500 ACU

Vanderbilt ACTpro 1500E TCP/IP deurcontroller voor 1 deur inclusief behuizing, maar ZONDER voeding. Art. nr. bijhorende voeding 40009302.



VANDERBILT

RS485

Doorcontroller

Vanderbilt ACTpro 100 DS

Vanderbilt ACTpro 100 RS485 deurcontroller voor 1 deur inclusief behuizing en ZONDER voeding.

[Meer Details](#)[Copy voor Word/Mail](#)

Vanderbilt ACT Enterprise Lite

Vanderbilt ACTENT Lite software. ACT Enterprise Lite server/client software voor maximaal 100 deuren, 1 werkstation, ACT Install en ACT Manage en Assa Abloy Aperio integratie.




Vanderbilt ACT Enterprise Pro (L)

Vanderbilt ACTENT Enterprise Pro software. ACT Enterprise Pro server/client software voor maximaal 4.000 deuren, 60.000 kaarthouders, ongelimiteerd aantal werkstations, ACT Install, ACT Manage, ACT Monitor en ACT SiteMaps. Eventys, Hikvision en Milestone integratie, Assa Abloy Aperio integratie, Vanderbilt SPC integratie, Badge designer, Import tool en rules engine en ACT Enterprise Mobile App.


Vervangen van de defecte controller in de software.

Nadat de nieuwe controller is voorzien van spanning en netwerk, én de “defecte” controller is nog aanwezig in de software kan de programmering hiervan omgezet worden zonder dat deze opnieuw geprogrammeerd hoeft te worden.


Ga in de ACTpro Installer applicatie naar het menu <Geavanceerde instelling> (Advanced Setup) , en dan naar het menu <Controllers> (Controllers/Hub Groups).

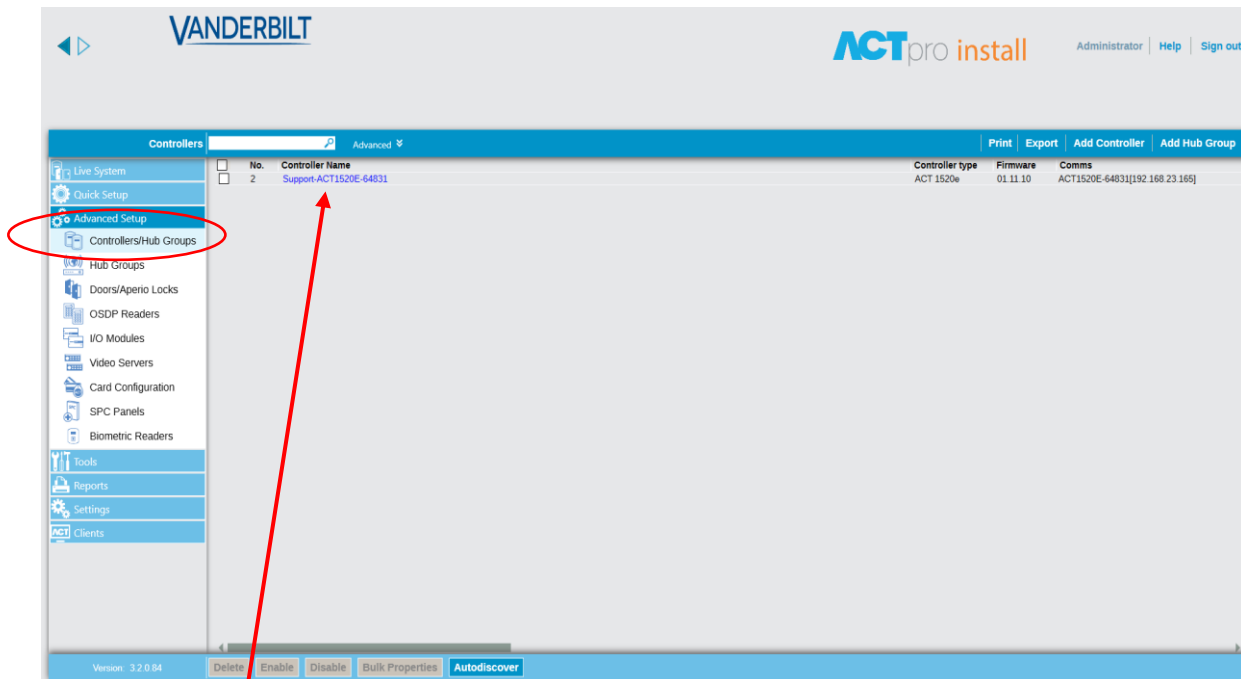

Open het controller menu van de controller die vervangen dient te worden.

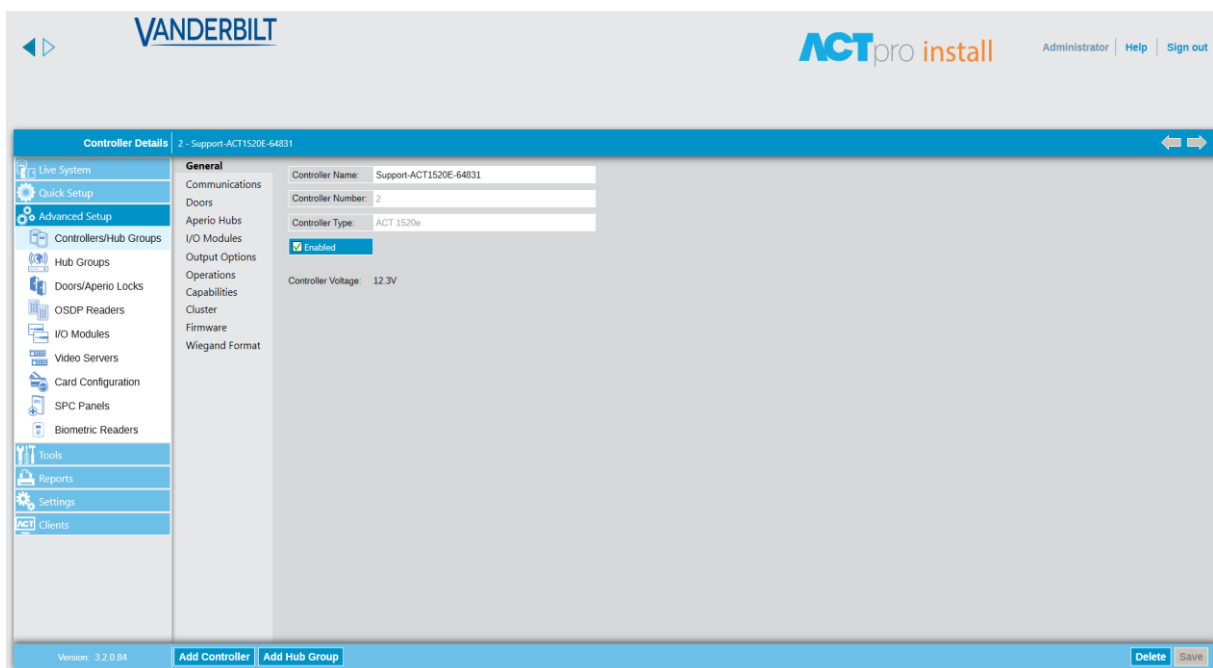

Ga naar het menu <Communicaties> (Communications)

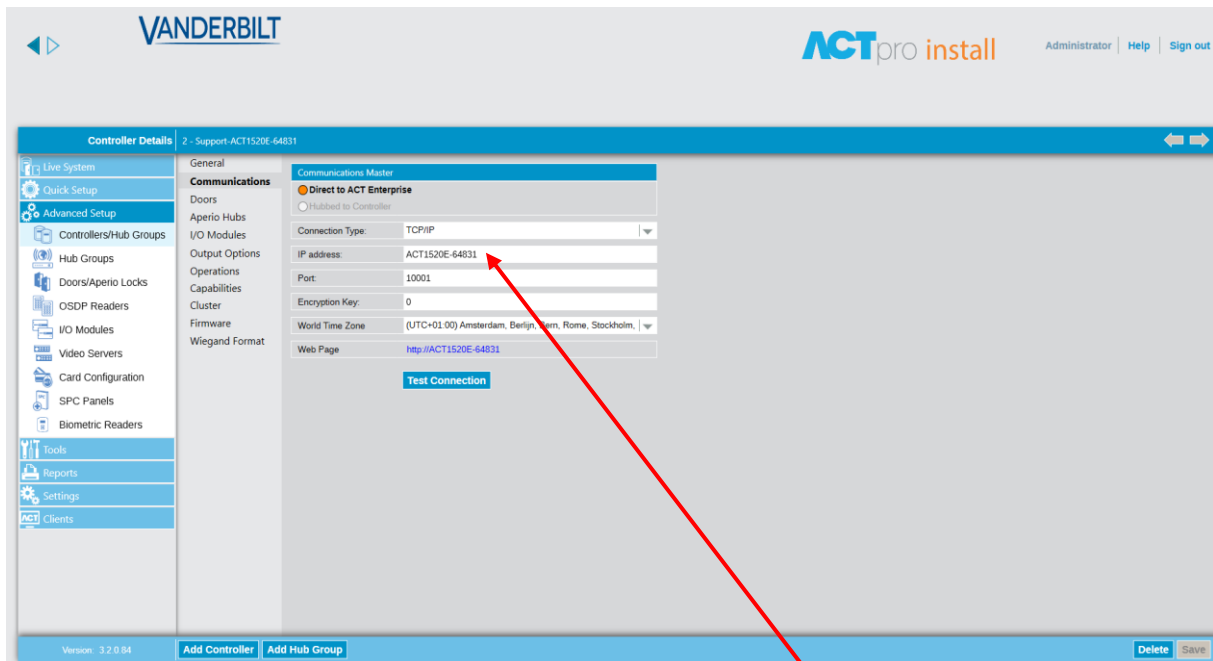


Wijzig het IP adres in het adres van de nieuwe controller of wijzig de NetBios naam in de NetBios naam van nieuwe controller.

Sla de gegevens op en wacht een paar minuten.

Na een paar minuten, zal de nieuwe controller online komen.

Ga naar het menu <Gereedschappen> (Tools) en synchroniseer de nieuwe controller met het systeem.

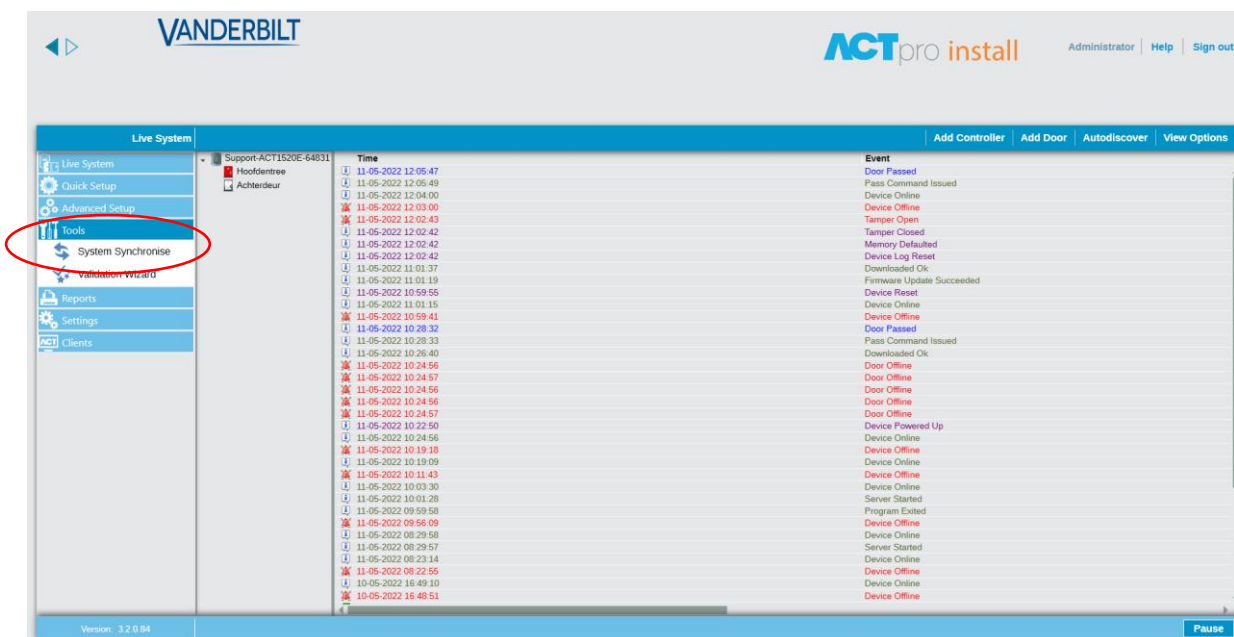

VANDERBILT

ACTpro installAdministrator | Help | Sign out

Database Download

Step 1: Controllers/Hub Groups

Step 2: Downloading

Step 3: Finish

Step 1

Please select the controllers/hub groups the changes will be downloaded to:

☐	Address	Controller Name	Type	Comms	Status	Up To Date
☐	2	Support-ACT1520E-64831	ACT1520e	TCP ACT1520E-23804-10001		

Version: 3.2.0.84CancelNext

Softwareversie

De softwareversie van de ACTpro tijdens deze test is versie is 3.2.0.84

De firmwareversie van de deurcontroller tijdens deze test is versie 1.11.07.

Conclusie

Het is dus mogelijk om een defecte controller in de software te vervangen zonder dat de programmering geheel opnieuw gemaakt hoeft te worden.