





Safety Technology International

European Office
Taylor House • 34 Sherwood Road • Bromsgrove
Worcestershire • B60 3DR • England
Tel: 44 (0) 1527 520 999 Fax: 44 (0) 1527 501 999
E-mail: info@sti-emea.com • Web: www.sti-emea.com

USA - Headquarters
2306 Airport Road • Waterford, Michigan 48327-1209
Phone: 248-673-9898 • Fax: 248-673-1246
Toll Free: 800-888-4784 • E-mail: info@sti-usa.com
Web: www.sti-usa.com

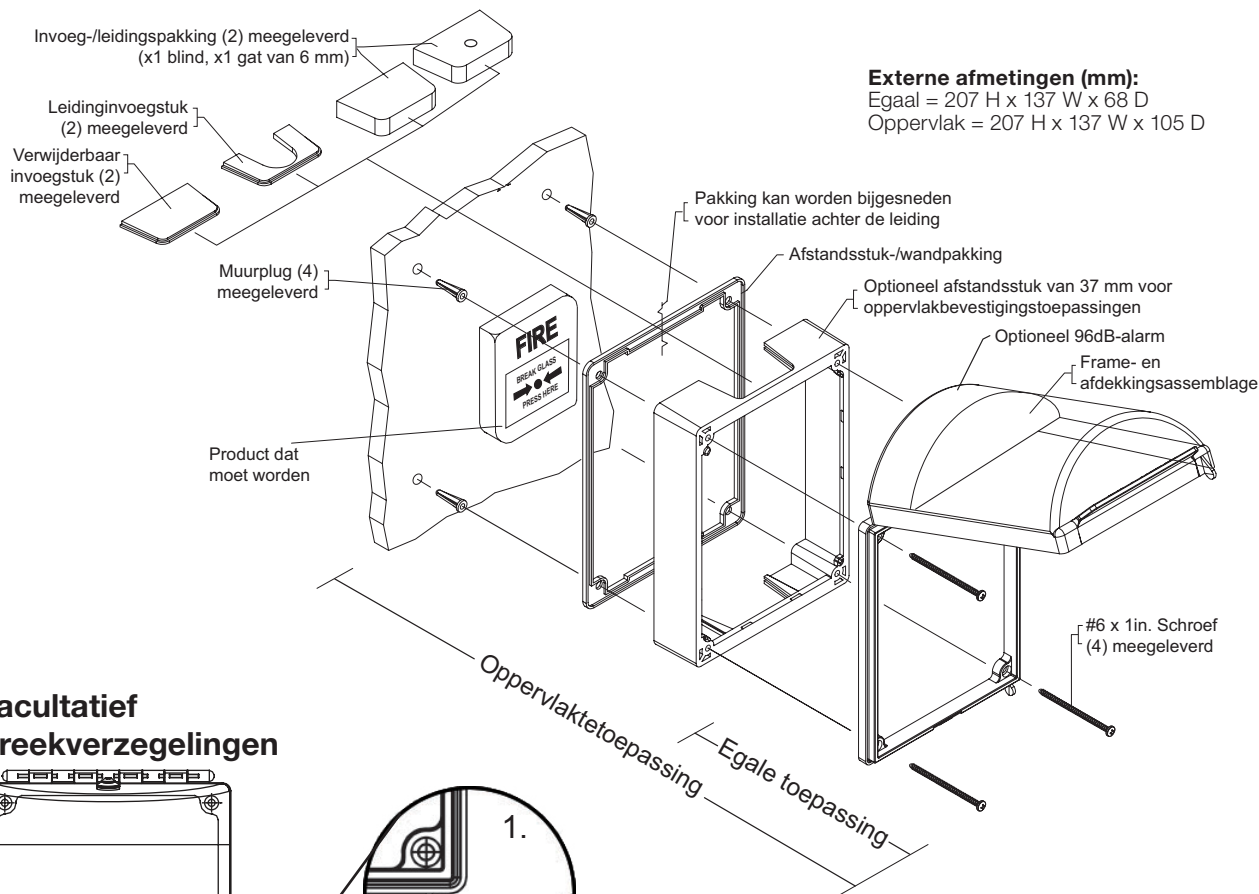

Externe afmetingen (mm):
Egaal = 207 H x 137 W x 68 D
Oppervlak = 207 H x 137 W x 105 D

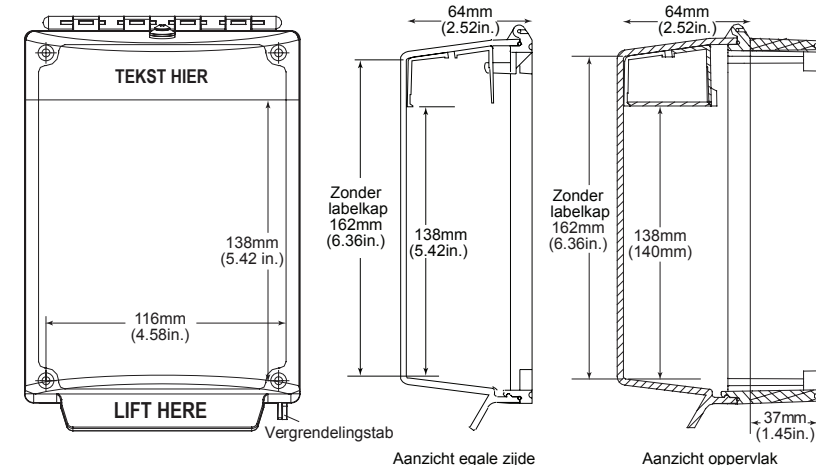

Productafmetingen

OPMERKINGEN BIJ DE INSTALLATIE

Voordat u gaten gaat boren, plaatst u het afstandsstuk, het frame en de afdekking over uw apparaat. Plaats het apparaat zodanig dat het op de juiste manier functioneert en de afdekking zonder belemmering sluit.

1. Markeer de positie voor de 4 bevestigingsschroeven. Boor de gaten met een steenboorijzer van 6 mm en monteer de universele stopper met de meegeleverde wandbevestigingen.
2. Merk op dat als u een op het oppervlak bevestigd afstandsstuk gebruikt, er wordt voorzien in kabelinvoerfaciliteiten voor leiding, kabel en distributie. Een afstandsstuk met een diepte van 37 mm wordt standaard meegeleverd.
3. Als de weerpakking nodig is, plaatst u deze tussen het afstandsstuk (oppervlak) en de wand.
4. Zorg dat de onderhoudspin van de alarmeenheid wordt verwijderd als u een eenheid met een geïntegreerde sounder gebruikt. De pin moet worden bewaard voor het geval er onderhoud moet worden uitgevoerd.

Garantie van drie jaar of een beperkte garantie van een jaar (vanaf de datum van aankoop) op de meeste producten. Zie website voor meer informatie. Elektronisch garantieformulier op www.sti-usa.com/wc14.

Accessoires bij de Universal Stopper


STI-1331	Afstandsstuk van 37 mm
CKS001	Sounder-conversiepakket
E009	Onderhoudspin
STI/BS	Breekverzegelingen (Aantal. 10)

Benodigde installatiegereedschappen:
1. Steenboorijzer van 6 mm
2. Schroevendraaier met Philips-kop

De batterij vervangen (STI-13000-serie met sounder)

Als u de 9V PP3-batterij in de alarmeenheid wilt vervangen plaatst u de onderhoudspin, verwijdert u de twee schroeven aan de onderkant van de alarmeenheid en vervangt u de batterij. Monteer alles weer en zorg dat u de onderhoudspin verwijdert. De pin moet altijd goed worden bewaard.

Facultatief Breekverzegelingen

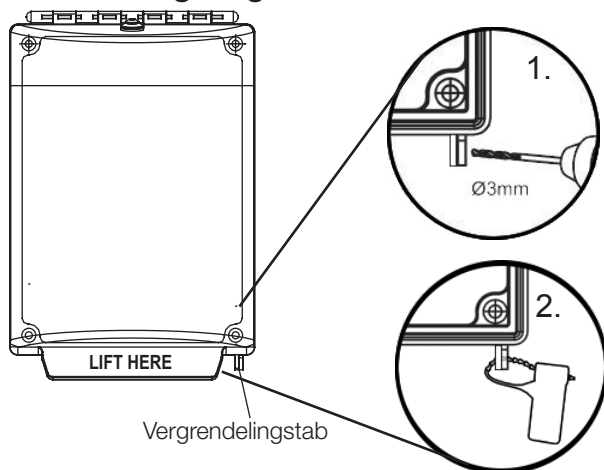

INSTALLATIE VAN UNIVERSAL STOPPER® STI-13000-serie

Alle vermelde specificaties en informatie waren actueel op het moment van publicatie en zijn zonder kennisgeving onderhevig aan wijzigingen.